




Diagnóstico AMEGAS

Dispensarios con Aditamentos de Confiabilidad

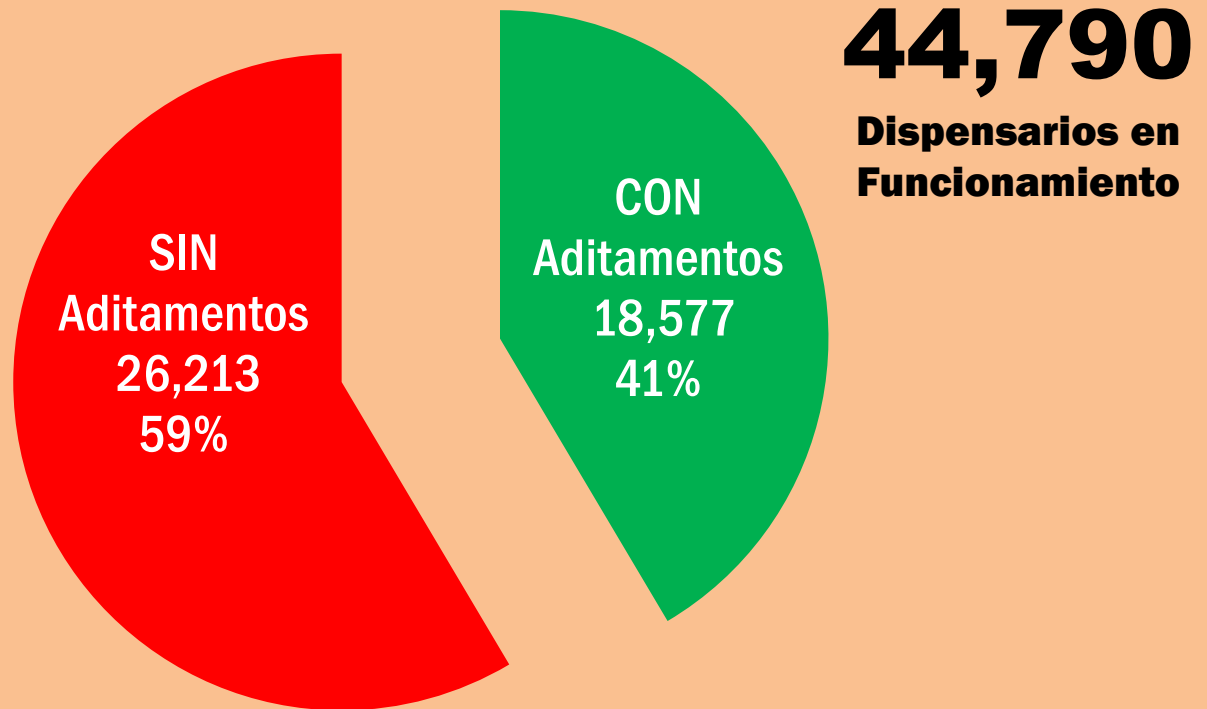


FUENTE: Manifiesto de Impacto Regulatorio NOM 005 SCFI 2011



Diagnóstico AMEGAS

Dispensarios que pueden ser Habilitados Con Aditamentos de Confiabilidad

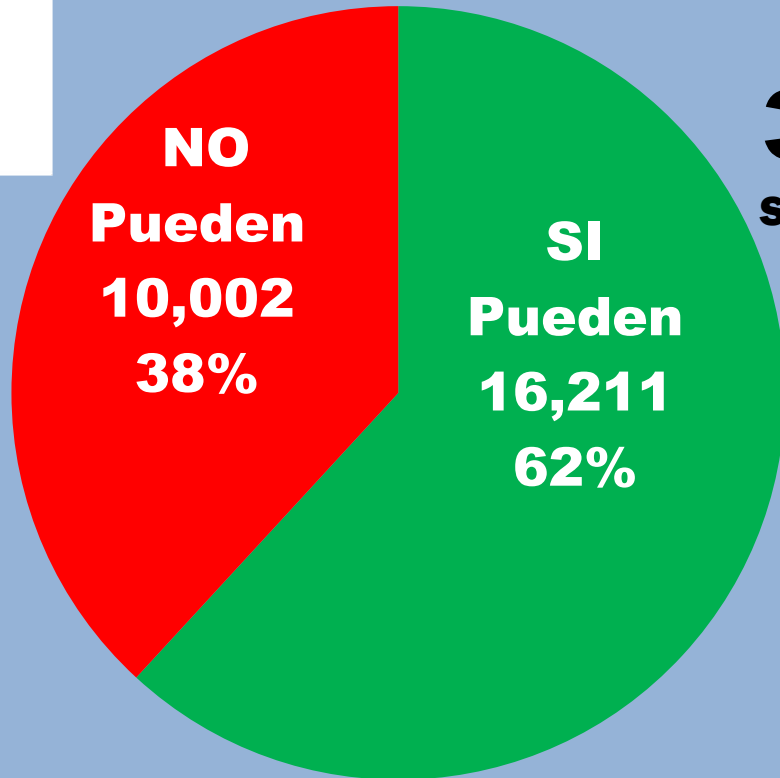

26,21

3 Dispensarios
Sin Aditamentos
De
Confiabilidad



Diagnóstico AMEGAS

ESTO NOS CUESTA LA NUEVA NORMA 005

16,211

Dispensarios SI
pueden ser habilitados
Con Aditamentos Conf

241 Millones

de Pesos es el
Costo de Habilitación

15 Mil Pesos
Por Dispensario
Habilitado con
Aditamentos de
Confiabilidad

10,002

Dispensarios
NO PUEDEN ser
Habilitados

1,299.7

Millones
de Pesos Costo de su
Reemplazo

130 Mil Pesos

Costo por
Dispensario
Reemplazado

FUENTE: Manifiesto de Impacto Regulatorio NOM 005 SCFI 2011